

obstoječa napa

obstoječa ventilacijska cev do strešnega ventilatorja, priključi se na odvodno nabo
 $V = 500 \text{ m}^3/\text{h}$

2xAR-1/F 325x225
 obstoječi rešetki

dovod zraka

zaščitna rešetka 250x250 RF
 z mrežico proti mrčesu


upoštevati dvizni vod ogrevanja

odvodni ventilator
 $V=150 \text{ m}^3/\text{h}$
 $dp=160 \text{ Pa}$
 $P=85 \text{ W}$
 $U=230 \text{ V}$

obstoječa cev za nabo
 $\varnothing 100$

obstoječa cev za nabo
 $\varnothing 100$

odvodni ventilator
 $V=150 \text{ m}^3/\text{h}$
 $dp=160 \text{ Pa}$
 $P=85 \text{ W}$
 $U=230 \text{ V}$

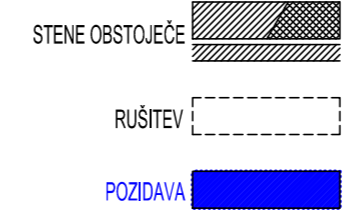

| Št.spr. | Opis spremembe | Datum: | Podpis |
|--|----------------------|--|-----------|
| | | | |
| MAPA d.o.o. inženiring, projektiranje in nadzor strojnih instalacij | | Tovarniška 2/a, 5270 Ajdovščina, Slovenija tel.: 05 3663-908, tel./fax: 05 3663-899 | |
| Investitor: ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3, AJDOVŠČINA | | Izdelal: MAPA d.o.o. Ident.št.: IZS 738 | |
| Objekt: ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ Tovarniška cesta 3, AJDOVŠČINA | | Odg.vod.proj.: Ident.št.: Datum: | |
| Projekt: PREZRAČEVANJE TLOORIS I. NADSTROPJA | | Odgov.projek.: Pavel Pavlič, u.d.i.s. Ident.št.: IZS S - 0302 Datum: januar 2017 | |
| Merilo: 1:50 | | Datum: januar 2017 | |
| Faza: PZI | Št. projekta: 005/17 | Št. načrta: 005/17 | List: 3.1 |